

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
België

VERSLAG VAN ONDERZOEK: HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Verslag Nr:
5.718

Datum van bezoek:
02-12-2021
Plaats van het onderzoek:
Zwijnaardsesteenweg 649 - Gent 9000

Inspecteur:
Michael Di Martino
Aard onderzoek:
Controlebezoek (Livre 1 6.5)

Algemene gegevens

Adres van de installatie	Zwijnaardsesteenweg 649 - Gent 9000
Gebouw	Huis
Eigenaar, beheerder of huurde	Omran
Adres van de eigenaar	Zwijnaardsesteenweg 649 - Gent 9000
Installateur	

Gegevens verdeler

DNB	Fluvius
Nummer teller	3059532
EAN code	
Meter/bord verbinding	EXVB 4X10
Net spanning	3 x 400 V + N
Maximum beveiliging	20 A 4P

Onderzoek

Schémas/plans	Equipotentiale verbindingen	Fundamenten	Elektrische installatie
OK	OK	vóór 81	vanaf 81
Beschrijving van de installatie	Voir schéma/Zie schema		
Aantal verdeelborden	2		
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A		
DK Test van DSR	OK		
ΔI_n	OK		
Controle van de staat	OK		
Opgesteld materieel	OK		
beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK		
Protection contre les contacts indirects	OK		
beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK		
Type aardelectrode	Baar		
Weerstand aardelectrode (Ω)	16		
Isolatie (M Ω)	> 0,5 MOhms		

Besluit

BESLUIT : CONFORM


De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een aanvullend bezoek moet worden uitgevoerd ten laatste 25 jaar vanaf de datum van dit verslag

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 bte 1
1170 Bruxelles
België

Handtekening van de inspecteur

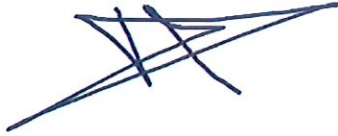

Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

- A) L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.
- B) De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
- c) De verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- D) De verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Pour de plus amples informations

SPF Economie, P.M.E., classes moyennes et Energie
Direction générale de l'Energie - Division infrastructure et contrôles

Adresse: Avenue du roi Albert II 16 1000 Bruxelles

Tél: 0800 120 33 / Email: gas.elec@economie.fgov.be

<https://economie.fgov.be>